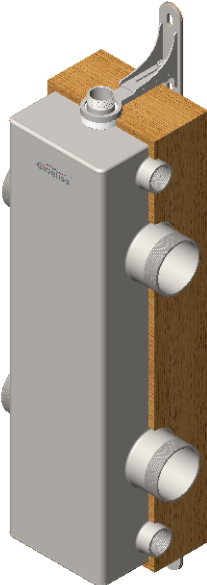
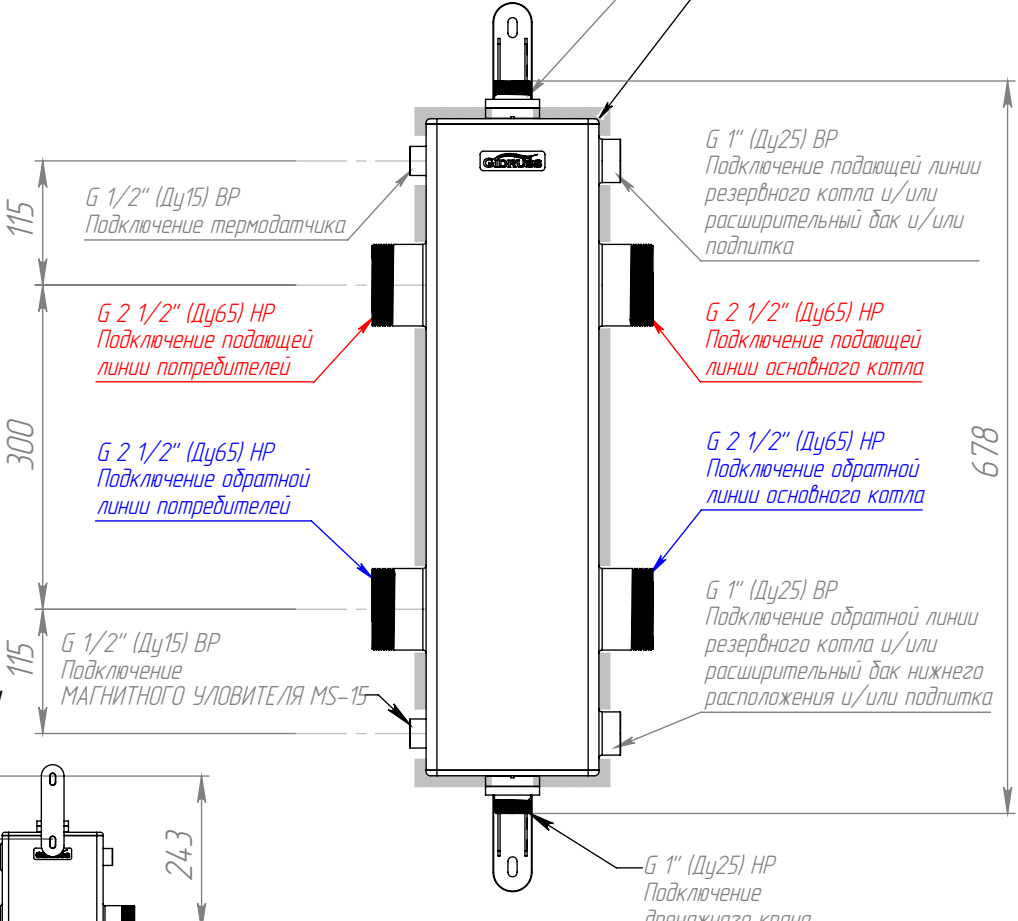
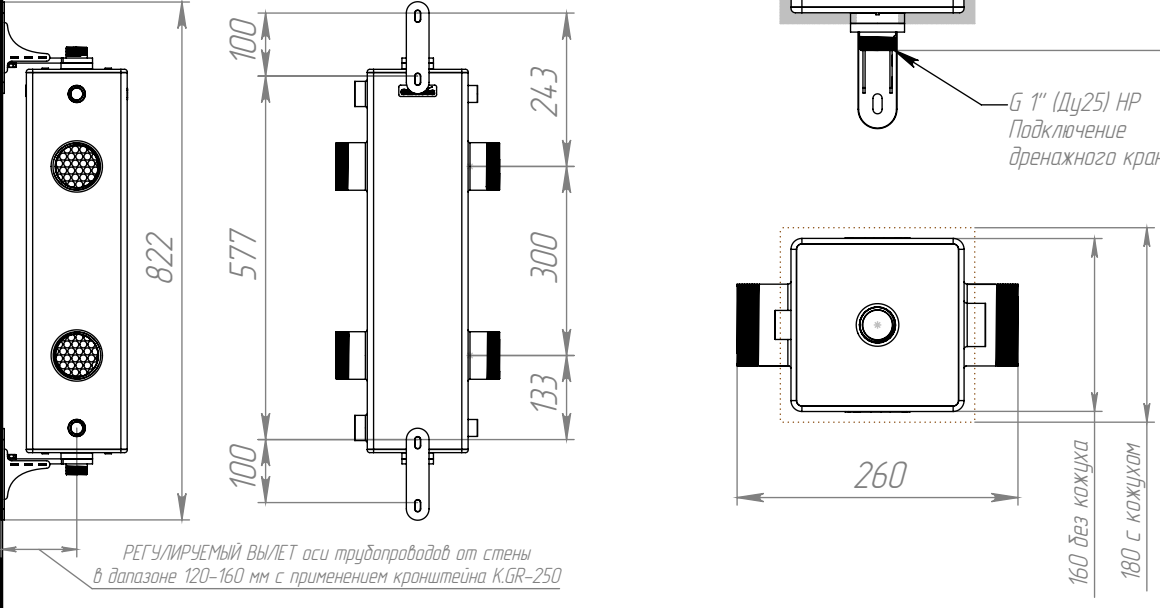


Перв. примен.		GR-300-65.01			Г 1" (Ду25) НР Подключение автоматического воздухоотводчика или группы безопасности			Термоизоляционный кожух (верхняя крышка условно не показана)		
Справ. №										
Подп. и дата		МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ			Г 1 1/2" (Ду15) ВР Подключение термодатчика			Г 1" (Ду25) ВР Подключение подающей линии резервного котла и/или расширительный бак и/или подпитка		
Инв. № дудл.		Г 2 1/2" (Ду65) НР Подключение подающей линии потребителей			Г 2 1/2" (Ду65) НР Подключение обратной линии потребителей			Г 2 1/2" (Ду65) НР Подключение подающей линии основного котла		
Взам. инв. №		Г 1 1/2" (Ду15) ВР Подключение МАГНИТНОГО УЛОВИТЕЛЯ MS-15			Г 1" (Ду25) ВР Подключение обратной линии резервного котла и/или расширительный бак нижнего расположения и/или подпитка			Г 1" (Ду25) НР Подключение дренажного крана		
Подп. и дата		РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫЛЕТ оси трубопроводов от стены в диапазоне 120-160 мм с применением кронштейна K.GR-250								
Инв. № подл.		1) Для повышения эффективности отвода воздуха и осаждения механических примесей в корпус гидравлического разделителя встроен специальный СЕПАРАТОР из нержавеющей стали. 2) Для установки гидравлического разделителя необходимо использовать монтажный комплект K.GR-250 3) Для экономии ресурсов в теплое время следует использовать термоизолирующий кожух. 4) Для повышения эффективности улавливания ферромагнитных частиц следует применять магнитный уловитель MS-15.								
Изм.		GR-300-65.01								
Лист		Гидравлический разделитель								
№ докум.										
Подп.										
Дата										
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										
Лит.										
Масса										
Масштаб										
Лист 1										
Листов 1										
GIDRUSS.ru										
Копировал										
Формат А4										